



Schnitt B-B

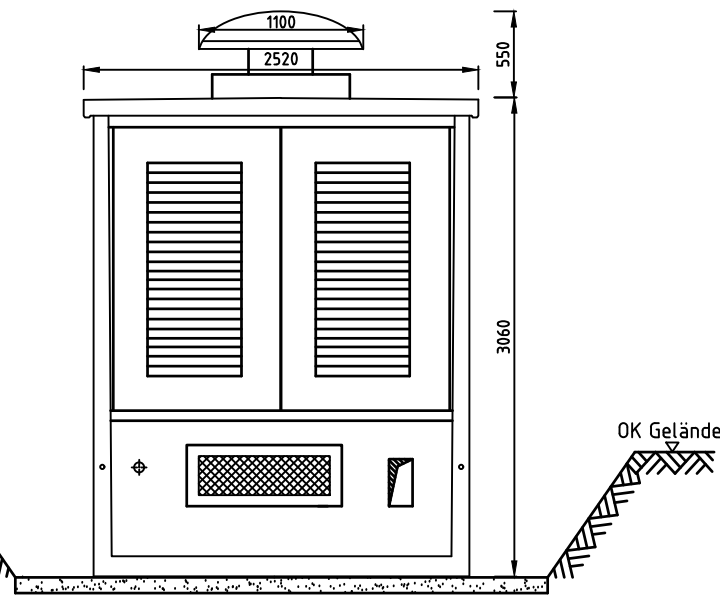

Schnitt A-A

Maß A:
 1. mit Verlegung von Potentialerde in einer Ringlage um den Stationskörper: A= 1000mm
 2. ohne Verlegung von Potentialerde um den Stationskörper: A= 500mm

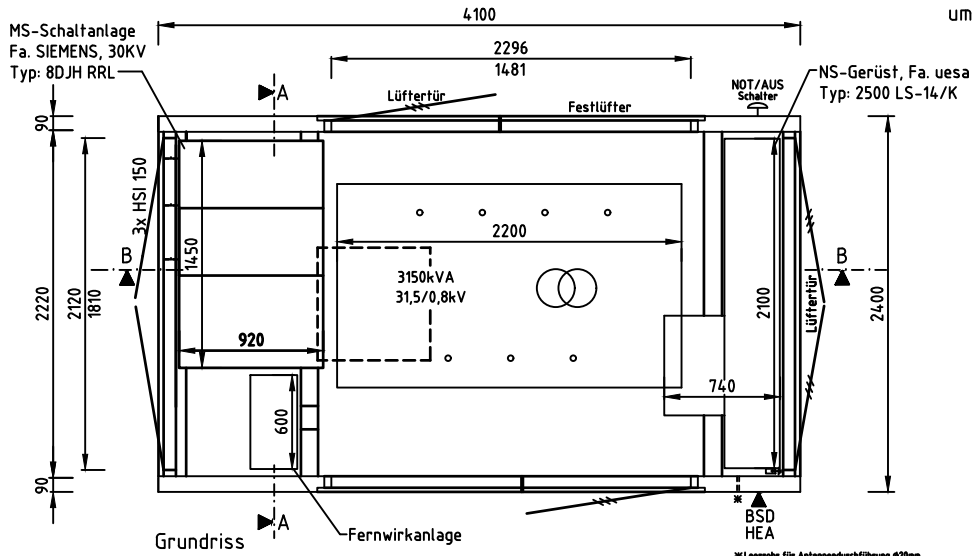

Grundriss

Stationsfarben
 Fassade:
 Türen/Lüftung:
 Dach/Sockel:

Transportanker: Baukörper RD 42
 Dach RD 16

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

Zustand	Änderung	Datum	Name	Projekt	Datum	Name
	MS, HSI	01.09.2022		Bearb.	08.07.2022	Schmidt
				Gepr.	08.07.2022	Dehne
				Norm		

M. Münch Elektrotechnik GmbH & Co. KG
 TrSt 1 PVA Forecast (30 kV)



Grundriss, Schnittzeichnung A + B
 Stations-Typ: KS 24-41 H

Anlage: K 202 / 22	
Ort:	
Projektnummer: 156 - 94 408 759	Zeichng.-Nr.: 408759-01-B
Blatt: 1	von 1

Maßangaben in mm